


再生可能エネルギー職種WorldSkills2024日本代表選手選考会

1次選考会（競技課題図面）

1. 競技時間は2時間30分とする。
2. 材料および工具は支給されたものを使用すること。
3. PCSの取り付け高さについては、PCSへ接続される各種ケーブルを考慮し選手個人で決めること。
4. 太陽光パネルへ接続されるMC4コネクタについては、PVケーブルを金属管の管端から1m程度引き出し端末処理をすること。
5. サージプロテクタおよびPCSに接続される接地線については、接続箱内の接地端子に接続する。その接地端子から接地極へ配線される接地線については、ビニルダクトから1m程度引き出し以後は省略とする。
6. PCSから系統連系されるCVケーブルについては、分岐ボックスまで配線すること。

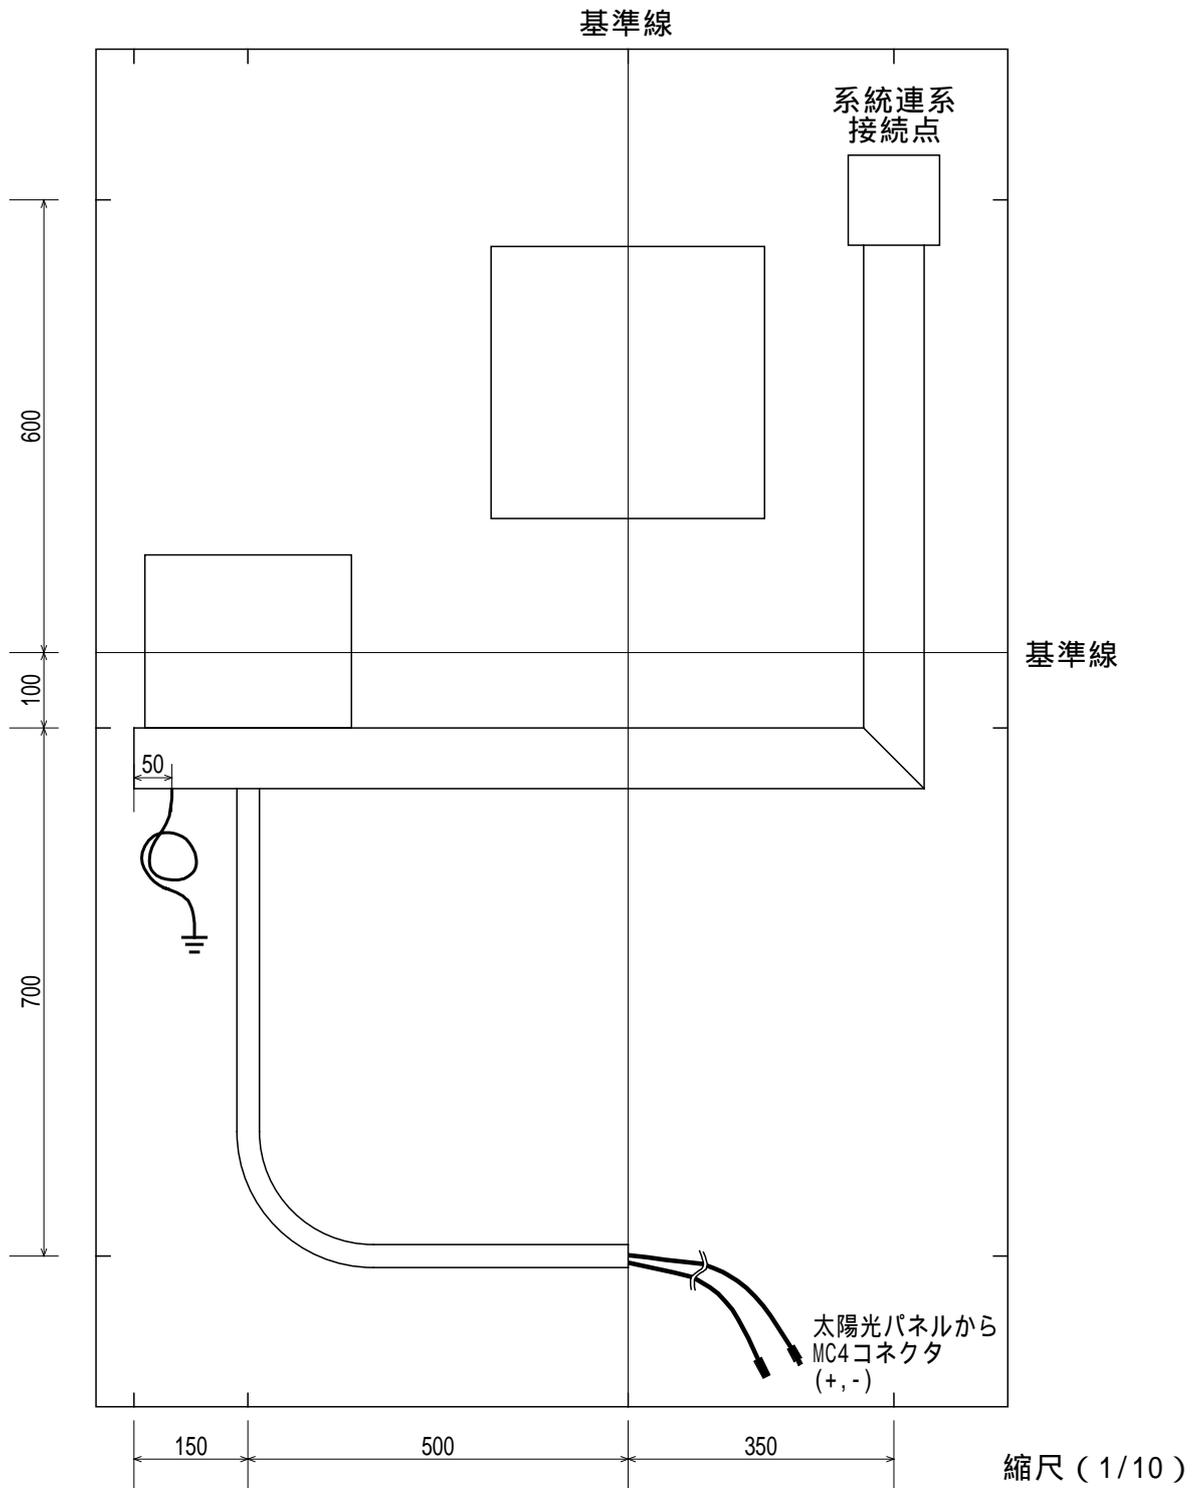

ビニルダクト W80 × H60 (MD32)

金属管 (E25)

PCS (SUN2000-4.9KTL)

接続箱 (SH12PN)

分岐ボックス (MDB312)